

Asia

Koivukosken voimalaitoksen juoksutusten tilapäinen muuttaminen, Kajaani

Hakija

Kainuun Voima Oy

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihe: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi

1.1 Perustiedot

1.2 Hakemuksen vireilletulo

Kainuun Voima Oy on 12.5.2026 vireille tullessa hakemuksessa hakenut oikeutta poiketa luvan mukaisesta Koivukosken voimalaitoksen juoksutusmääräyksestä.

1.3 Hakemuksen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Vesilain 18 luvun 4 §:n 2 momentti ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti.

2 Hanketta koskeva lupa ja lupamääräys

Sotkamonjärvillä tarkoitetaan Kiimasjärven, Kaitainjärven, Pirttijärven, Kiantajärven, Sapsojärven, Nuasjärven ja Rehjänselän muodostamaa järviällästä. Ontojärven ja Sotkamonjärvien säännöstely perustuu Vesistötoimikunnan 11.2.1960 antamaan päätökseen nro 54/1959, jossa määrätään:

2) d) että laivaliikenteen ollessa Sotkamonjärvissä jäiden puolesta esteetön vedenkorkeus Rehjänselän vedenkorkeusmittarilla ei alita korkeutta NN+ 136,84 m eikä Kiimasjärven Kaitainsalmen vesiasteikolla korkeutta NN+ 137,00 m sekä että muuna aikana vuotta vedenkorkeus Rehjänselän vedenkorkeusmittarilla ei alita korkeutta NN+ 135,70 m eikä Kiimasjärven Kaitainsalmen vesiasteikolla korkeutta NN+ 135,85 m.

Koivukosken voimalaitoksen minimijuoksutuksesta määrätään Pohjois-Suomen vesioikeuden 16.6.1992 antamassa päätöksessä nro 29/92/2 seuraavasti:

2) Voimassa olevien Sotkamonjärviä koskevien säännöstelymääräysten puitteissa Koivukosken voimalaitoksen on juoksutettava turpiinien I tai II taikka padon aukkojen kautta lyhytaikaista poikkeusta lukuun ottamatta jatkuvasti vähintään 25 m³/s vettä Kajaaninjokeen turvaamaan veden virtaus joessa Kajaanin kaupungin kohdalla.

3 Nykytilanne ja juoksutus


Kainuun Voima Oy on minimoinut juoksutuksensa huhtikuun alusta lähtien ja pitänyt juoksutuksia lupamääräyksen mukaisessa minimivirtaamassa (25 m³/s). Vähäluminen ja sateeton ajanjakso on aiheuttanut haasteen minimirajojen saavuttamisessa, niin nousevien alarajojen suhteen, kuin kesäkauden tavoiterajan suhteen.

Lupamääräyksen mukainen juoksutusvelvoite johtaa Nuas- ja Kiimasjärven pintojen säilymiseen tai pahimmillaan laskemiseen ja aiheuttaa yleisille sekä yksityisille alueille suurta haittaa matalan vesipinnan takia.

Juoksutukset yläpuolisesta Ontojärven vesistöistä ja sateiden tuomat valumavesimäärät ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen matalat ja eivät osaltaan mahdollista säännöstelijälle määrättyihin pintarajoihin pääsemistä, vaikka säännöstelijä on ennakoinnilla ja juoksutusten minimoinnilla tehnyt voitavansa.

Säähavaintojen ja valumaennusteiden mukaan Nuas- ja Kiimasjärven pintojen nousulle ei ole tiedossa luonnollista vesimäärää, joka auttaisi pintojen nousun osalta.

Kesäaikaisen vedenpinnan alaraja Rehjänselän vedenkorkeusmittarilla on NN+ 136,84 m. Ympäristöhallinnon vedenkorkeusseurannan mukaan vedenkorkeus 22.5.2026 on NN+ 136,76 m.

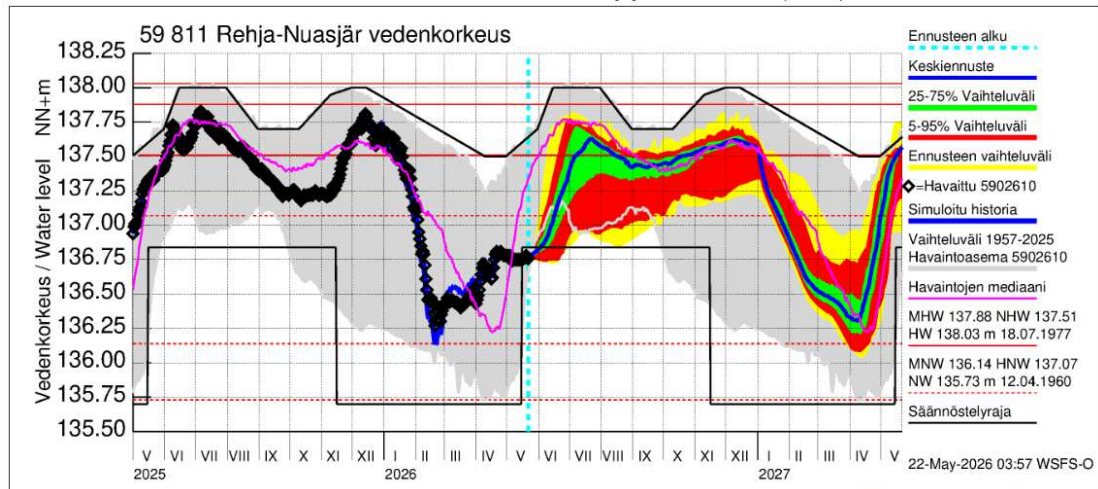

Laiturirakenteet, venesatamat, veneet ja rannat kokevat vahingoittumista Nuasjärven kesän tavoitekauden NN+137,40 m alle olevan vesipinnan takia, johon ei ennusteiden mukaan tulla nykyisellä virtaamalla pääsemään.

3.1 Ehdotus määräyksestä poikkeamiseksi

Kainuun Voima Oy hakee väliaikaiseksi minimijuoksumääräksi 8 m³/s kunnes, kesäkauden tavoiteraja NN+ 137,40 m on saavutettu tai vaihtoehtoisesti 30.6.2026 asti.

3.2 Vaikutukset

Hakijan arvion mukaan juoksutuksen poikkeama ei aiheuta koskiosuudelle haittaa, koska muutos on lyhytaikainen ja hapekasta vettä virtaa muutoksen aikana koskiosuudella. Juoksutuksen pienemisellä ei ole haitallista vaikutusta joen ekologiaan. Vesipinnat pidetään koskiosuudella normaalissa, joten kalanhoidollisesti tällä ei ole haittaa. Asiasta on keskusteltu Perhokerhon edustajan kanssa, ja hän on antanut kalanhoidolliselta kannalta puoltavan näkemyksen asiaan.

Muutoin säännöstelyn hoitamiseen poikkeusjuoksutuksella ei ole vaikutusta.

4 Käsittely

Lupa- ja valvontavirasto on käsitellyt asian vesilain 18 luvun 4 §:n 3 momentin nojalla kuuluttamatta. Lupa- ja valvontavirasto on saanut lausunnot Lapin elinvoimakeskuksen vesitaloustehtäviä hoitavalta viranomaiselta ja kalatalousviranomaiselta.

4.1 Lapin elinvoimakeskus, vesitaloustehtäviä hoitavan viranomaisen ja kalatalousviranomaisen lausunto

Lapin elinvoimakeskus vesitaloustehtäviä hoitavana viranomaisena toteaa ensin, ettei haettu poikkeaminen Koivukosken voimalaitoksen lupamääräyksestä aiheuta tulvan vaaraa hankkeen vaikutusalueella.

Koivukosken yläpuolisen Rehja-Nuasjärven ja Kiimasjärven vedenkorkeus olisi Syken vesistömallin (WSFS) keskiennusteen mukaan kesäkuun puoleen väliin saakka lähes metrin keskimääräistä alempana luvan mukaisella minimijuoksutuksella. Vedenkorkeus lähtee nousemaan vasta kun yläpuolisen Ontojärven juoksutusta lisätään, mikä olisi tapahtumassa kesäkuun alkupuolella. Elinvoimakeskuksen käsityksen mukaan hanketta uhkaa touko-kesäkuun aikana vesilain tarkoittama kuivuus, vaikka tilanne on hieman parantunut viime päivien sateiden myötä. Koivukosken yläpuoliset järvet ovat verrattain suuria ja paikoin tiheästi asutettuja ja kuivuus ajoittuu merkittävään virkistyskäyttöaikaan. Kuivuuden voidaan arvioida heikentävän järvien virkistyskäyttömahdollisuuksia merkittävästi. Myös hakijan mainitsemat esinevahingot ovat mahdollisia.

Alapuolisen Oulujärven vedenkorkeus on vesistömallin keskiennusteen mukaan nousemassa keskimääräiseen kesän korkeuteen Oulujoen minijuoksutuksella (50 m³/s Montan voimalaitoksella) ja varmuudella kesän tavoitekorkeuteen NN 122,50 m. Haettu Koivukosken juoksutuksen pienennys (25 m³/s -> 8 m³/s) alentaa esimerkiksi 30 vuorokautta kestäessään alapuolisen Oulujärven vedenkorkeutta noin 5 cm, jos Oulujärven lähtövirtaama pidetään samana poikkeamisesta huolimatta. Näyttää siltä, ettei poikkeamisella ole haitallista vaikutusta Oulujärven virkistyskäyttöön keskimääräisessä sadetilanteessa. Aivan erityisen kuivana kesänä poikkeaminen alentaisi Oulujärven vedenkorkeutta noin 5 cm ja voisi omalta osaltaan vaikeuttaa tavoitekorkeudessa pysymistä. Näyttää kuitenkin siltä, että Oulujärvi pysyy tavoitekorkeudessa minivirtaamaa käyttämällä koko kesän erityisen kuivassa tilanteessakin eikä poikkeamisella olisi merkittävää haitallista vaikutusta Oulujärven virkistyskäyttöön kuivanakaan kesänä. Oulujärven tilanne on joka tapauksessa kaikissa tapauksissa olennaisesti parempi kuin Koivukosken yläpuolisten järvien. Haetulla poikkeamisella ei ole merkittävää vaikutusta Oulujärvestä laskevaan Oulujokeen, koska kuivan vesitilanteen jatkuessa Oulujärvestä tultaisiin joka tapauksessa juoksuttamaan enimmäkseen minimivirtaamaa 50 m³/s ja toisaalta runsaammassa vesitilanteessa vaikutus on suhteellisesti pieni Oulujoen virtaamaan.

Koivukosken vaikutusalueella olevien yläpuolisten järvien (Rehja-Nuasjärvi ja Kiimanen) pinta-ala on lähes 10 kertaa Oulujärveä pienempi, joten haetun lupapojkeaman vaikutus vedenkorkeuksiin olisi 30 vuorokautta kestäessään arviolta lähes 0,5 m.

Koivukosken lähtövirtaaman jonkinasteinen pienentäminen luvan sallimaa pienemmäksi on Lapin elinvoimakeskuksen vesitaloustehtäviä hoitavan viranomaisen mielestä perusteltua ja tarpeen. Haettu 8 m³/s vastanee suurin piirtein Koivukosken luontaista (säännöstelemätöntä) minimivirtaamaa. Koivukosken minimivirtaaman pienentäminen vastaa vesilain tavoitetta sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä. Minimivirtaaman pienentäminen on myös VL 18:3 a:ään sisältyvän ajatuksen vesitaloushankkeiden yhteensovittamisesta mukainen, vaikka kyseessä ei olekaan mainitun lainkohdan mukaisesta selvityksestä. Asian tarkempi harkinta jää luonnollisesti Lupa- ja valvontavirastolle.

Lapin elinvoimakeskus kalataloustehtäviä hoitavana viranomaisena katsoo, ettei hakemuksen mukaisesta poikkeamisesta aiheudu haittaa yleisen kalatalousedun näkökulmasta.

4.2 Asiantuntijatiimin kannanotto

Lupa- ja valvontaviraston vesilain valvoja on todennut, että kulunut vuosi ja erityisesti viime talvi ovat olleet Kainuussa poikkeuksellisia sekä vähäisen lumimäärän että tavanomaista aikaisemman lumen sulamisen vuoksi. Lumen määrä jäi selvästi keskimääräistä pienemmäksi, ja sulaminen käynnistyi jo maaliskuun alkupuolella.

Kiimas- ja Nuasjärven alueella (Sotkamon reitti) kevään tulovirtaamahuippu ajoittuu keskimäärin toukokuun alkuun, ja sulaminen alkaa tavanomaisesti huhtikuun alkupuolella. Tänä keväänä tulovirtaamahuippu saavutettiin jo maaliskuu–huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen virtaamat ovat olleet laskusuunnassa.

Kiimas- ja Nuasjärven säännöstelyn kevätkuoppa on toteutettu jo helmikuussa, ja sen syvyys vastasi lähes keskimääräistä tasoa. Vähälumisen talven ja aikaisen sulamisen seurauksena kevään tulovirtaamat ovat kuitenkin jääneet selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. SYKEN vesistömallin ennusteen mukaan Kiimas- ja Nuasjärven vedenkorkeudet jäävät alle kesän tavoitetason, vaikka juoksutus pidettäisiin lupaehdon mukaisessa minimissä (25 m³/s).

Säännöstelyluvan mukaan kesäaikainen alaraja määräytyy siten, että laivaliikenteen ollessa Sotkamonjärvissä jäiden puolesta esteetöntä vedenkorkeus ei saa alittaa tasoa NN+ 136,84 m Rehjänselän mittarilla eikä tasoa NN+ 137,00 m Kiimasjärven Kaitainsalmen asteikolla. Veden korkeus ei ole tällä hetkellä säännöstelyluvan mukaisella korkeudella. Tämän päivän (19.5.) vedenkorkeus (Kiimasjärvi NN+ 136,79 ja Nuasjärvi NN+136,76 m) alittaa säännöstelyluvan mukaisen alarajan.

Arvion perusteella väliaikainen minimijuoksutus 8 m³/s ei aiheuttaisi merkittävää haittaa jokiosuudella, koska muutos olisi lyhytaikainen ja virtaama säilyisi koko muutoksen ajan.

Matalasta vedenkorkeudesta johtuen Kiimas- ja Nuasjärven alueella on nyt paljaita hiesu- ja luhtarantoja selvästi enemmän kuin normaalisti. Kahlaaja-, vesi- ja lokkilinnut ovat jo saattaneet aloittaa pesintänsä avoimelle alueelle lähelle vedenrajaa. Jos vesi nousee, osa näistä matalista alueista jää veden alle, mistä saattaa seurata pesätuhoja. Veden nousun aiheuttamien pesätuhojen määrää voidaan vähentää nostamalla vedenpinnan korkeutta tasaisesti eikä liian nopeasti, jolloin osa linnuista ehtii korottaa pesiään. Pesätuhoja ei kuitenkaan voida välttää kattavasti, vaan osa vesirajaan aloitetuista pesinnöistä tulee tuhoutumaan.

5 Ratkaisu

5.1.1 Poikkeamisratkaisu

Lupa- ja valvontavirasto oikeuttaa Kainuun Voima Oy:n poikkeamaan lainvoimaisesta lupamääräyksestä minimijuoksutuksen osalta seuraavasti:

Koivukosken voimalaitoksen on juoksutettava turpiinien I tai II taikka padon aukkojen kautta lyhytaikaista poikkeusta lukuun ottamatta jatkuvasti vähintään 8 m³/s vettä Kajaaninjokeen turvaamaan veden virtaus joessa Kajaanin kaupungin kohdalla.

Lupa poikkeavaan juoksutukseen on voimassa 30.6. 2026 asti tai kunnes vedenpinta Rehjänselän vedenkorkeusmittarilla saavuttaa korkeuden NN+ 137,40 m.

5.1.2 Määräykset

1. Vedenjuoksutus on toteutettava siten, että alapuolisessa vesistöissä ei aiheuteta vältettävissä olevaa vahinkoa eikä haittaa.
2. Tämän päätöksen mahdollistamasta toimenpiteestä on tiedotettava alueen sanomalehdissä.
3. Tämän päätöksen mukaisista väliaikaisista toimenpiteistä johtuva edunmenetys on hakemuksesta korvattava. Korvausvelvollinen on toimenpiteen suorittaja. Korvattavana vahinkona ei pidetä vesivoiman menetyksestä aiheutuvia edunmenetyksiä.

6 Ratkaisun perustelut

Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että menneen talven poikkeuksellisesta lumitilanteesta, nykyisestä vesitilanteesta ja lupamääräyksien noudattamisesta aiheutuisi järvien kesäaikaisen vedenpinnan alhainen taso, josta voi aiheutua laaja-alaista haittaa vesiliikenteelle ja rantakiinteistöjen virkistyskäytölle.

Poikkeusjuoksutuksen avulla luvan haltijan on mahdollista välttää myös säännöstelyn alarajan rikkominen.

Asian kiireellisyys on edellyttänyt hakemuksen käsittelemistä osin noudattamatta, mitä vesilain 11 luvussa säädetään hakemusasioiden käsittelystä.

7 Vastaus lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä esitettyihin vaatimuksiin

Lupa- ja valvontavirasto on ottanut annetut lausunnot huomioon ratkaisusta ja sen perusteluista ilmenevällä tavalla.

8 Sovelletut säännökset

Vesilain 18 luvun 4 § ja 6 §.

9 Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

10 Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 2 407 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy Lupa- ja valvontaviraston maksuista vuonna 2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (1177/2025) ja sen liitteen mukaisesti.

Asetuksen liitteen luettelossa ei ole hinnoiteltu vaarantorjuntatoimesta annettavan päätöksen hintaa, joten asiasta peritään maksu sen käsittelyyn kuluneen työmäärän mukaisesti. Tuntihintana käytetään 83 euroa/h, joka on sama kuin muiden ympäristöosaston työmäärän mukaan hinnoiteltavien suoritteiden tuntihinta. Asian käsittelyyn kului aikaa 29 tuntia, joten maksun suuruus on 2 407 euroa.

11 Tiedottaminen

11.1.1 Päätös

Kainuun Voima Oy
Lapin elinvoimakeskus, vesitaloustehtäviä hoitava viranomainen
Lapin elinvoimakeskus, kalatalousviranomainen
Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Suomen ympäristökeskus
Lupa- ja valvontavirasto, yleisen edun yksikkö

11.1.2 Päätöksestä tiedottaminen

Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla <https://ytietopalvelu.lv.fi>.

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan verkkosivuilla.

12 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

13 Liite

Valitusosoitus

14 Asian käsittelijät

Asia on ratkaistu vesiympäristöyksikön luparyhmässä. Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Jaakko Pirttijoki ja ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian on esitellyt ympäristöneuvos Arto Paananen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Valitusosoitus

Tähän Lupa- ja valvontaviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, vesitaloustehtäviä tai kalataloustehtäviä hoitava elinvoimakeskus sekä muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Lisäksi valitusoikeus on Lupa- ja valvontaviraston yleisen edun valvontayksiköllä mm. sen valvottavaksi kuuluvissa asioissa painavan yleisen edun turvaamiseksi.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1020/2024) säädetään. Maksun suuruus on 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

1 Toimi näin

Jos haet muutosta Lupa- ja valvontaviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 1.7.2026.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun Lupa- ja valvontavirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

2 Ilmoita valituksessa

- Valittajan nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi, yhteystiedot ja yritys- ja yhteisötunnus.
- Laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite.
- Sellainen sähköinen osoite tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitetta ei tarvitse ilmoittaa. Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se

toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.

- Päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset).
- Vaatimusten perustelut
- Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

3 Valituksen liitteet

- Lupa- ja valvontaviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) valitusosoituksineen
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin Lupa- ja valvontavirastoon
- valtakirja
 - Asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määrittellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
 - Asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

4 Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Sähköinen asiointi: Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihde: 029 56 42 611

asiakaspalvelu/kirjaamo: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Jos valitus toimitetaan hallinto-oikeuteen henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai muun laillisen edustajan toimesta tai postitse tai lähetin välityksellä, valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä klo 16.15.

Jos valitus toimitetaan hallinto-oikeuteen sähköisenä asiakirjana, sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana laissa tarkoitetulla tavalla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 2 §, 4 § ja 11 § (211/2026)).

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Tämä asiakirja LVV-U/82348/2026 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LVV-U/82348/2026 har godkänts elektroniskt

Esittelevä ratkaisija Paananen Arto 25.05.2026 08:41

Ratkaisija Pirttijoki Jaakko 25.05.2026 09:26